

פרסום לציבור - דו"ח רבעוני II לשנת 2023 – איכות מי שתייה

כפר תבור

30/6/2023 – 01/4/2023

להלן מוצגות תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שבוצעו בין החודשים אפריל עד יוני בשנת 2023 במערכות אספקת המים שבאחריות **כפר תבור**, כפוף לחובת דיווח ויידוע הציבור כאמור בחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75), **התשס"א 2001**.

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרש	כמות בדיקות שבוצעה בפועל	% ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	% חריגה
כפר תבור	מיקרוביאלית	רשת	24	24	100	24	0
כפר תבור	סה"כ		24	24	100	24	0

✓ אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100%

✓ איכות המים המיקרוביאלית תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה- במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים, החיידקים הקוליפורמים, המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. התקן הינו 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי שתייה


לסיכום

- כפר תבור פועל לטובת הבטחת אספקת מי השתייה ואספקת מים באיכות ראויה כנדרש בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים .


אחוז ביצוע הדיגומים ברבעון זה עומד על 100%

איכות המים המסופקת על ידי כפר תבור הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך

הניטור והבקרה השוטף.

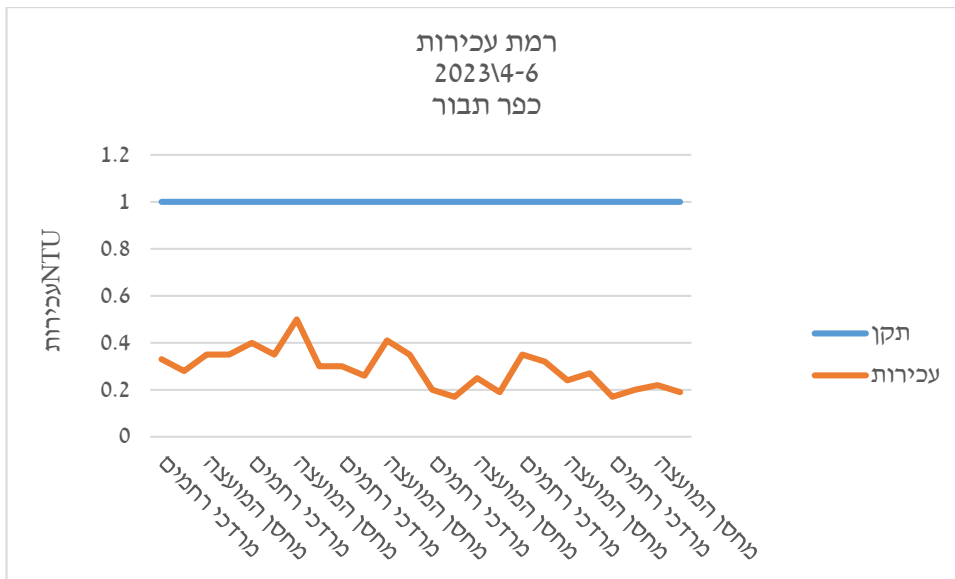

רמת עכירות NTU 4-6/2023 כפר תבור

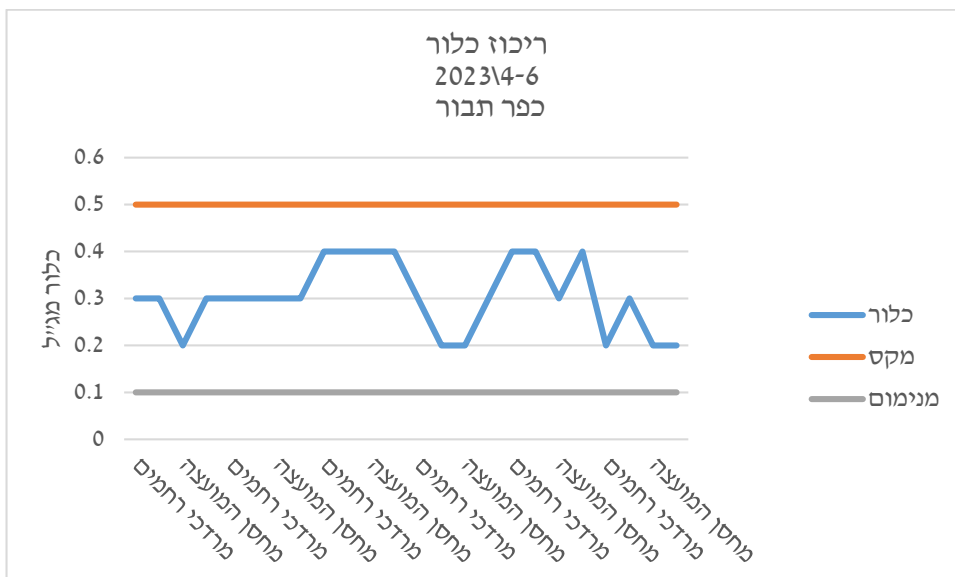

ריכוז כלור מג"ל 4-6/2023 כפר תבור