

## פרסום לציבור - דו"ח רבעוני III לשנת 2023 – איכות מי שתייה

### כפר תבור

30/9/2023 – 01/7/2023

להלן מוצגות תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שבוצעו בין החודשים יולי לספטמבר בשנת 2023 במערכות אספקת המים שבאחריות **כפר תבור**, כפוף לחובת דיווח ויידוע הציבור כאמור בחוק תיקון פקודות העיריות ( מס' 75), התשס"א 2001.

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרש	כמות בדיקות שבוצעה בפועל	% ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	% חריגה
כפר תבור	מיקרוביאלית	רשת	16	16	100	16	0
כפר תבור	סה"כ		16	16	100	16	0
כפר תבור	THM	רשת	1	1	100	1	0

✓ אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100%

✓ איכות המים המיקרוביאלית תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה- במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים, החיידקים הקוליפורמים, המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. התקן הינו 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי שתייה

✓ תוצרי לוואי מסוג THM - על פי תקנות מי השתייה, ספק המים נדרש בביצוע הבדיקה בתדירות שנתית וברבעון השלישי. - מדובר בחומרים הנוצרים במים כתגובה בין חומר אורגני וחומר החיטוי (כלור). נקבע תקן מקסי של 100 מק"ל. תוצאות הבדיקה נמוכה מאוד, משמעותית מתחת לסף התקן, עובדה המציגה איכות מים טובה מאוד.


#### לסיכום

- כפר תבור פועל לטובת הבטחת אספקת מי השתייה ואספקת מים באיכות ראויה כנדרש בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים .


אחוז ביצוע הדיגומים ברבעון זה עומד על 100%

איכות המים המסופקת על ידי כפר תבור הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך

הניטור והבקרה השוטף.

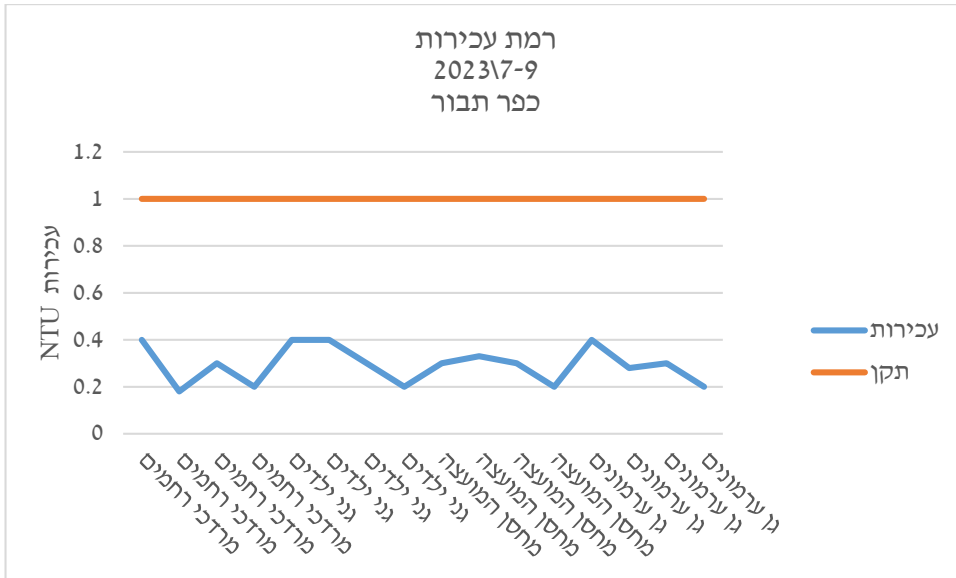

רמת עכירות NTU 7-9/2023 כפר תבור

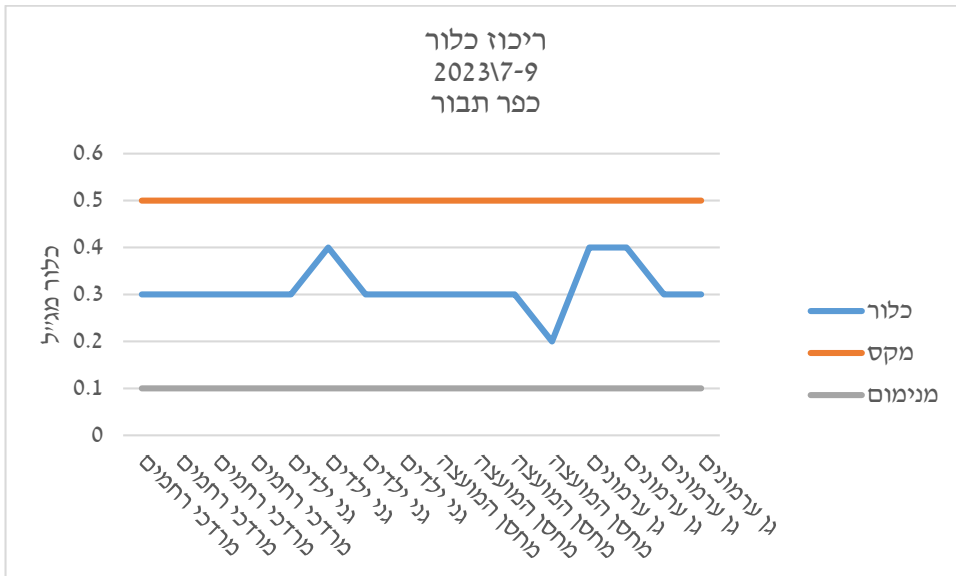

ריכוז כלור מג״ל 7-9/2023 כפר תבור