

## פרסום לציבור - דו"ח שנתי לשנת 2024 – איכות מי שתייה

### מועצה מקומית כפר תבור

31/12/2024 – 01/01/2024

להלן מוצגות תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שבוצעו בין החודשים ינואר לדצמבר בשנת 2024 במערכות אספקת המים שבאחריות מועצה מקומית כפר תבור, כפוף לחובת דיווח ויידוע הציבור כאמור בחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75), התשס"א 2001.

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרש	כמות בדיקות שבוצעה בפועל	% ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	% חריגה
כפר תבור	מיקרוביאלית	רשת	52	52	100	52	0
כפר תבור	THM	רשת	1	1	100	1	0

✓ אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100%

✓ **איכות המים המיקרוביאלית** תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה- במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים, החיידקים הקוליפורמים, המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. התקן הינו 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי שתייה

✓ **תוצרי לוואי מסוג THM -** על פי תקנות מי השתייה, ספק המים נדרש בביצוע הבדיקה בתדירות שנתית ברבעון השלישי- מדובר בחומרים הנוצרים במים כתגובה בין חומר אורגני וחומר החיטוי (כלור). נקבע תקן מקסי של 100 מקג"ל. תוצאת הבדיקה נמוכה מאוד, משמעותית מתחת לסף התקן, עובדה המציגה איכות מים טובה מאוד.


#### לסיכום

- מועצת כפר תבור פועלת לטובת הבטחת אספקת מי השתייה ואספקת מים באיכות ראויה כנדרש בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים.

**אחוז ביצוע הדיגומים בשנת 2024 עומד על 100%**

**איכות המים המסופקת על ידי המועצה הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך הניטור והבקרה השוטף.**

ריכוז כלור מג"ל 01-12/2024 כפר תבור.

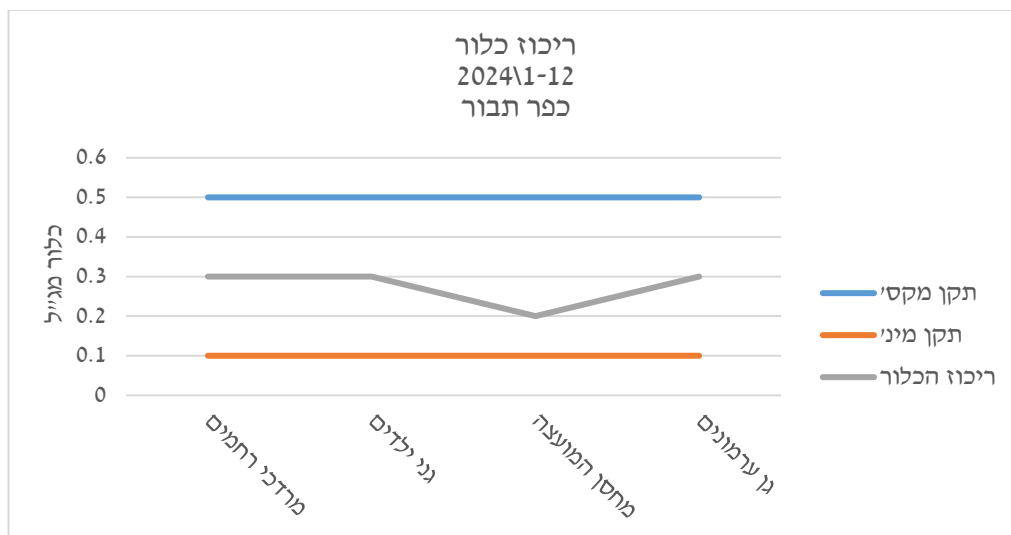

רמת עכירות NTU 01-12/2024 כפר תבור.

